

MDV

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

серия моторизованных клапанов

TWVK-04 TWVK-05



Инструкция по установке

1. Спецификация

Напряжение питания: AC230V 10%,50/60Hz

Потребляемая мощность : 5VA

Рабочее давление : 1.6MPa


Перепад давления в закрытом состоянии : 0.3MPa

Тип соединения: 3/4" трубная резьба, внутренняя

Тип теплоносителя: охлажденная или горячая вода, растворы гликоля до 50%.

Температурный диапазон по теплоносителю: + 2 - +75 °С

2. Электрические подключения

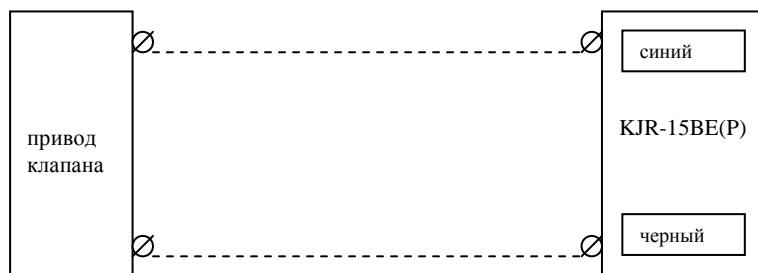

- ноль, должен быть подан вместе со включением питания фанкойла
- фаза управляющего сигнала, подается с термостата

www.mdv-russia.ru




Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.





Продукция сертифицирована

4. Принцип работы

Проток теплоносителя по направлениям (A → AB), или (B → AB).

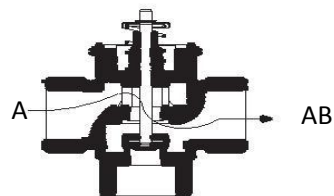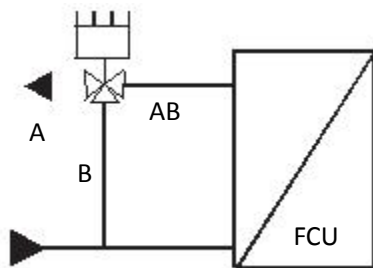

5. Схема монтажа (для примера монтаж на фанкойлах МКФ/МКН)

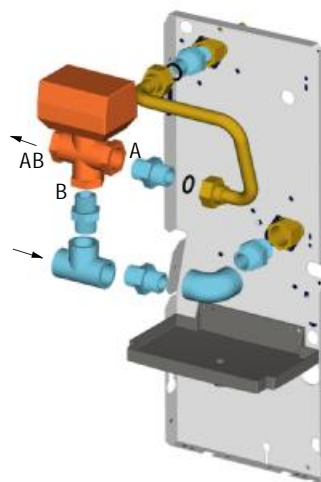

Момент затяжки фитингов или труб в клапане от 44N.m ~ 60N.m.

6. Комплект поставки

№	наименование	тип	Кол-во
1	ниппель	3/4"	5
2	соединительная трубка №1		1
3	привод клапана	SKF-203	1
4	корпус клапана	SKF-203	1
5	лента уплотнительная		1
6	соединительная трубка №2		1
7	прокладки	23*15*2.5мм	4